


Crimpagem dos plugs RJ-45 vista pelo lado dos terminais

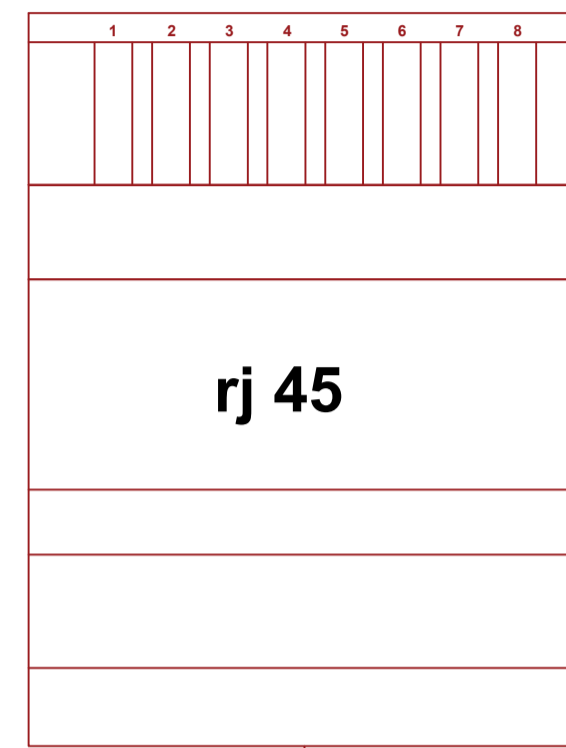


CABO UTP 4P


- Nunca crimpar apenas um dos lados;
- Nunca crimpar com um dos terminais conectados ao equipamento;
- Sempre testar as conexões com ferramenta apropriada antes de conectar ao equipamento;
- Atentar-se à ordem dos fios para não fazer uma conexão invertida em algum dos terminais.

Legenda	
	Curva 90°
	Sinalizador de Porta (SP)
	Chamada de Banheiro (CB) a 0,40m do piso
	Unidade de Comandos (UC) instalada em régua de gases medicinais a 1,50m do piso
	Painel Concentrador (PC)
	Saída horizontal para eletroduto
	T horizontal 90°
	Terminal

Detalhe das régua de gases medicinais

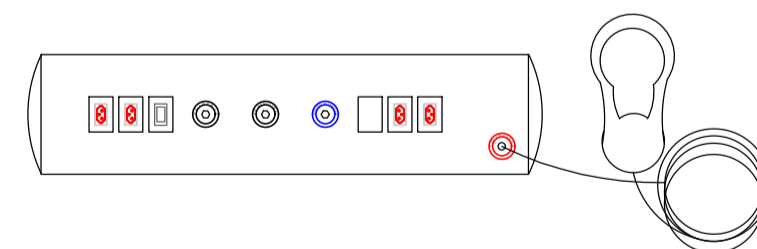

Régu de Gases com 1 Ponto de Oxigênio + 1 Ponto de Ar comprimido + 1 Ponto de Vácuo Clínico + 4 Tomadas + 1 Ponto de Lógica + 1 Interruptor + 1 Ponto de Chamada de Enfermagem + 1 Ponto Cego

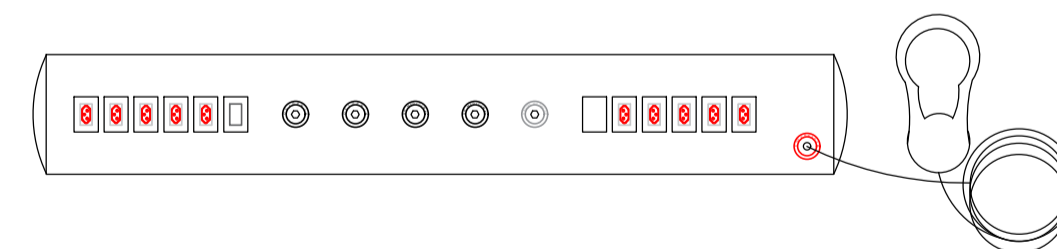

R2 Régu de Gases com 2 ponto de Oxigênio + 2 Ponto de Ar comprimido + 1 ponto de vácuo clínico + 10 tomadas + 1 Ponto de Lógica + 1 Interruptor + 1 Ponto de Chamada de Enfermagem + 1 Ponto Cego

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ELAB.	APROV.
01	18/10/2024	EMISSÃO INICIAL	Camilla C.	Priscila B.

		GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DE PERNAMBUCO - SEPE ESCRITÓRIO DE PROJETOS	
OBJETO: PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES			
CONTRATANTE: Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE)		CONTRATADA: Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE)	
LOCALIZAÇÃO: RECIFE - PE ESTRADA DO ARRAIAL, 2727, TAMARINEIRA		ETAPA: Projeto Executivo	
PROPRIETÁRIO: Secretaria de Projetos Estratégicos CNPJ: 21.825.676/0001-94		RESP. TÉCNICO: Camilla Carvalho do Nascimento Cunha CREA: 1820476103	
PROJETISTA(S): Camilla Carvalho do Nascimento Cunha CREA: 1820476103			
DISCIPLINA: DETALHES E LEGENDAS			
CONTEÚDO: PLANTA BAIXA		PRANCHAS: 03/03 R0	
ESCALA: Sem Escala	DATA: OUT / 2024	CODIFICAÇÃO: P156-2024-PE-ELE-CHE-01-01-OBST-R00.dwg	