




**SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO**  
**Sistema de Atendimento ao Contribuinte Bombeiro Militar**

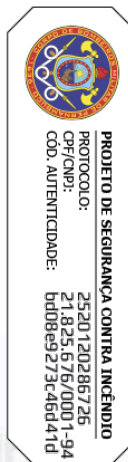

## MEMORIAL DE INCÊNDIO

**PROTOCOLO: 2520120286726**

### 1. Dados do Imóvel

#### 1.1. Endereço

**1.1.1. Rua/Av.:** Rod PE 177 - SEVERIANO MORAIS FILHO

**1.1.2. Número:**

**1.1.3. Complemento:** Proximo ao 5º CIRETRAN ESPECIAL DE GARANHUNS

**1.1.4. CEP:** 55297570

**1.1.5. Bairro:** HELIÓPOLIS

**1.1.6. Município:** GARANHUNS

#### 1.2. Classificação da Ocupação

**1.2.1. Tipo de ocupação (segundo Art. 7º do COSCIP):** TIPO J - PUBLICA

**1.2.2. Classe de ocupação (segundo o IRB):** A

**1.2.3. Rubrica segundo o TSIB:** 197 : 10 : 01

#### 1.3. Características do Imóvel

**1.3.1. Área construída declarada:** 740,00(m<sup>2</sup>)

**1.3.2. Área de Coberta:** 777,07(m<sup>2</sup>)

**1.3.3. Número de pavimentos:** 1

**1.3.4. Área por Pavimento:**

**Pavimento**  
Terréo

**Área**  
740.00(m<sup>2</sup>)

### 2. Razão Social / Proprietário

- 2.1. CNPJ/CPF:** 21.825.676/0001-94
- 2.2. Razão Social/Nome:** SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS
- 2.3. Telefone para Contato:** 81 3182 - 7860
- 2.4. E-mail:** matheus.pontesaz@sepe.pe.gov.br

### 3. Dados do Responsável Técnico

- 3.1. Nome:** Matheus Pontes Andrade Azevedo
- 3.2. CREA/CAU:** 1817261258 RNP
- 3.3. Telefone para Contato:** 81 99790 - 5570
- 3.4. E-mail:** matheuspontess@outlook.com

### 4. Saída de Emergência

#### 4.1. Escadas

##### 4.1.1. Emergência

Não se aplica

#### 4.2. Degraus

Não se aplica

#### 4.3. Porta Corta fogo (PCF)

Não se aplica

#### 4.4. Rampa

##### 4.4.1. Emergência

Não se aplica

### 5. Sistema de iluminação de Emergência

- 5.1. Potência da lâmpada:** 10(W)



**Outros:**

**5.2. Tipo do sistema alimentador:** Autônomo

**Outros:**

**5.3. Autonomia do sistema:** 1(h)

**Outros:**

**5.4. Observação:** -ALTURA DE INSTALAÇÃO: QUANDO NA PAREDE SERÃO INSTALADAS À UMA ALTURA MÍNIMA DE 2,20M DO PISO. PODENDO, TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO - TEMPO DE AUTONOMIA: NO MÍNIMO 01 HORA DE FUNCIONAMENTO

## **6. Sinalização de Emergência**

**6.1. Luminoso:** Não

**6.1.1. Potência da lâmpada:** 0(W)

**Outros:**

**6.1.2. Tipo do sistema alimentador:**

**Outros:**

**6.1.3. Autonomia:** 0(h)

**Outros:**

**6.2. Fotoluminescente:** Sim

**6.2.1. Observações:** -NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM). - AS PLACAS DEVERÃO SER INSTALADAS NAS PAREDES DA ROTA DE FUGA DA EDIFICAÇÃO

## **7. Hidrante e/ou Carretel de Mangotinho**

**Não se aplica**

## **8. Chuveiros Automáticos**

**Não se aplica**

## **9. Bombas de Incêndio, Vazões e Pressões nos Hidrantes / Chuveiros Automáticos**

**Não se aplica**

## **10. Central GLP**

Não se aplica

## 11. Gás natural

Não se aplica

## 12. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio

Não se aplica

## 13. Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

Não se aplica

## 14. Heliponto

Não se aplica

## 15. Proteção contra Incêndio (por Pavimento / Setor)

### 15.1. Extintores:

Tipo	Capacidade	Quantidade
A B C	4Kg	4
A B C	6Kg	4
PQS (Pó Químico)	6Kg	1

### 15.2. Descrição da proteção contra incêndio por pavimento/setor:

**BLOCO GERENCIAL**      **Altura:** 3,50 m

**PAVIMENTO TÉRREO:** 740,00 m<sup>2</sup>

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO/CAPACIDADE/VOLUME/MEDIDAS/POTÊNCIAS
04	EXTINTORES DE PQS DE 4 KG / 2-A:20-B:C
04	EXTINTORES DE PQS DE 6 KG / 4-A:40-B:C
01	EXTINTORES DE PQS DE 6 KG / 20-B:C
14	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA PAREDE

04	PLACA INDICAÇÃO DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA EMERGÊNCIA
08	PLACA INDICAÇÃO DE SAÍDA DE MERGENCIA A SER FIXADA ACIMA DE UMA PORTA OU ABERTURA DE VÃO
02	PLACA INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
09	PLACA INDICAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO
08	SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO

Assinatura do Responsável Técnico

