
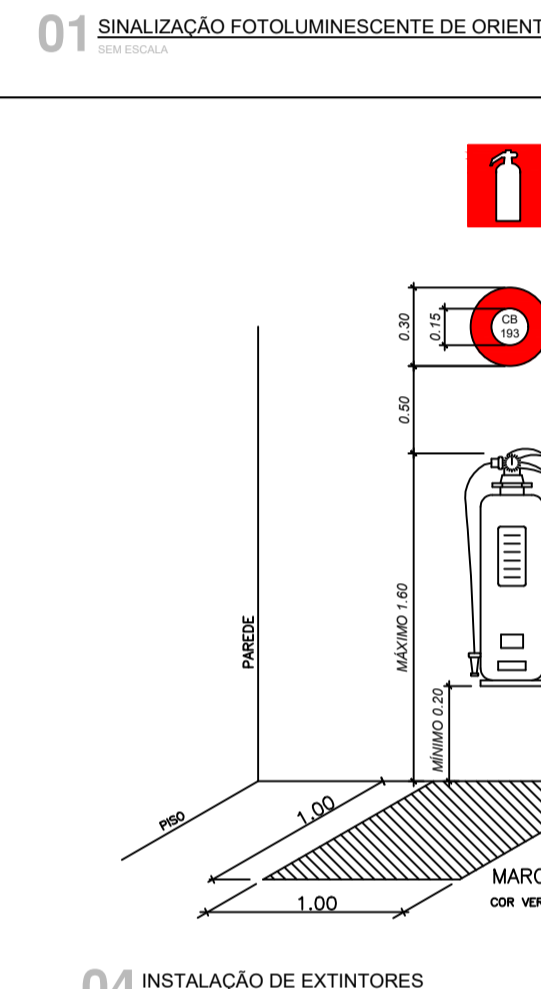
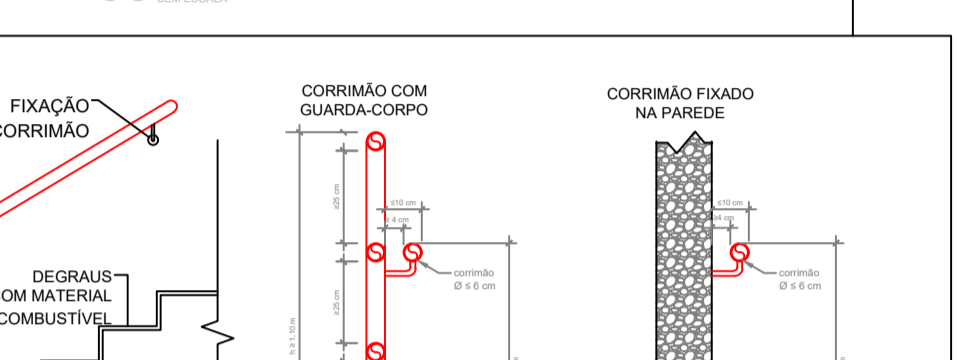
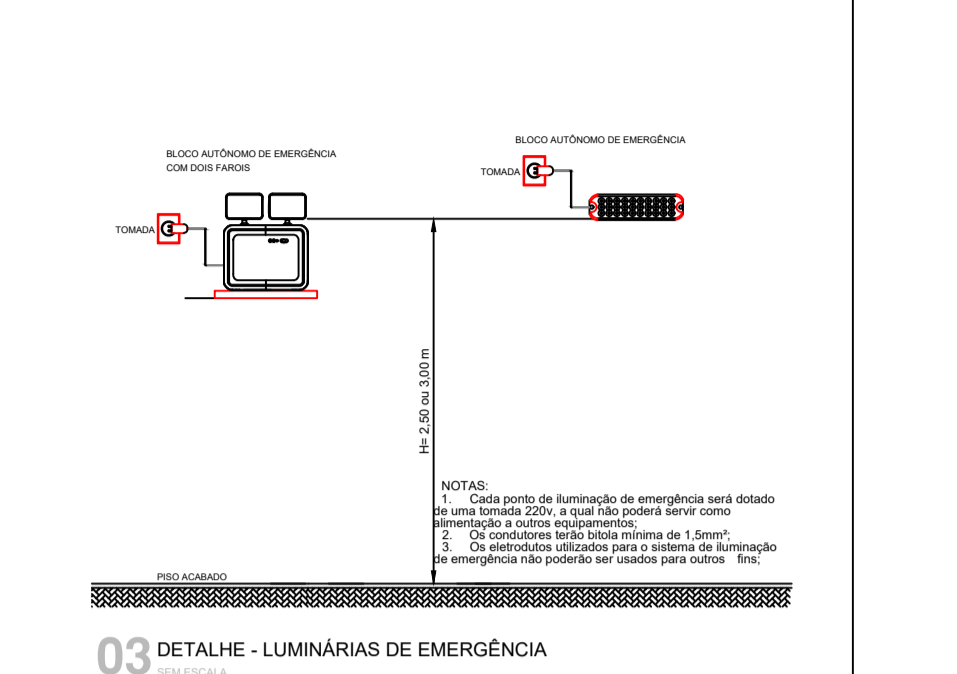
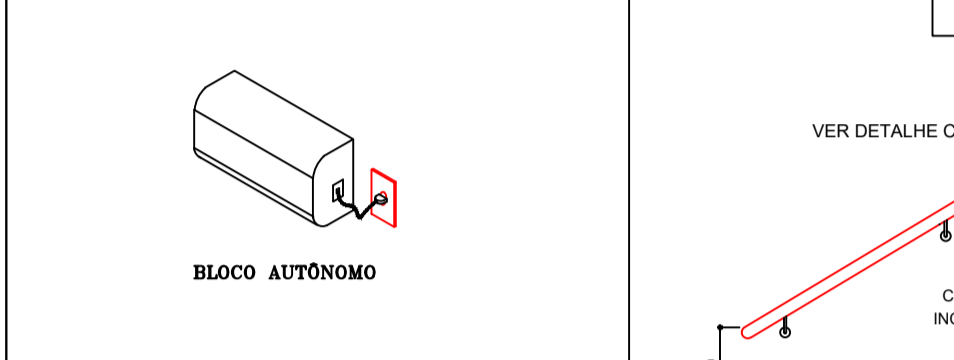
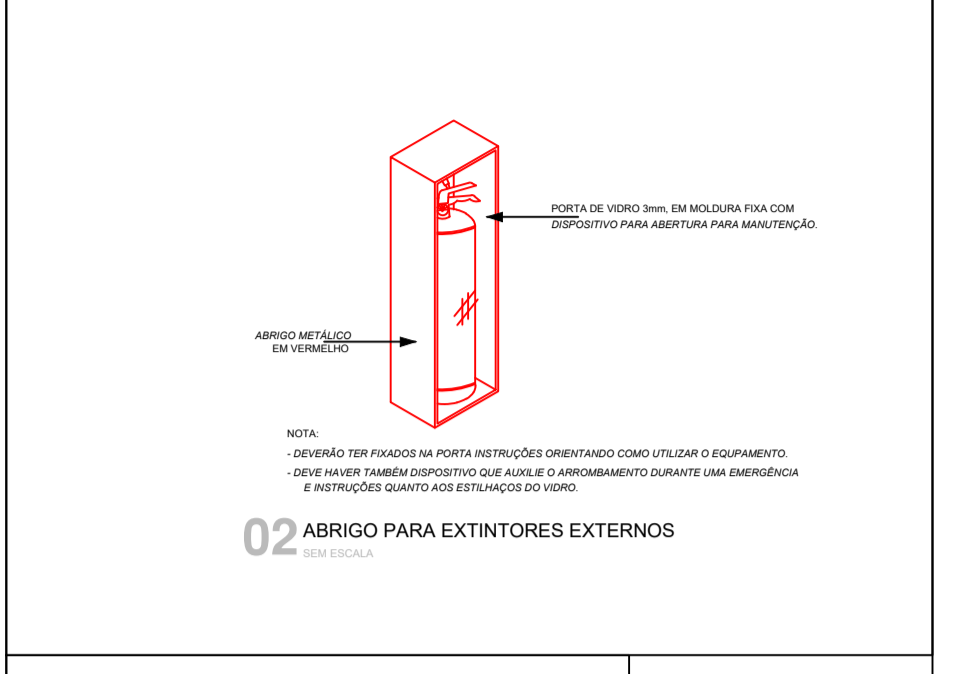
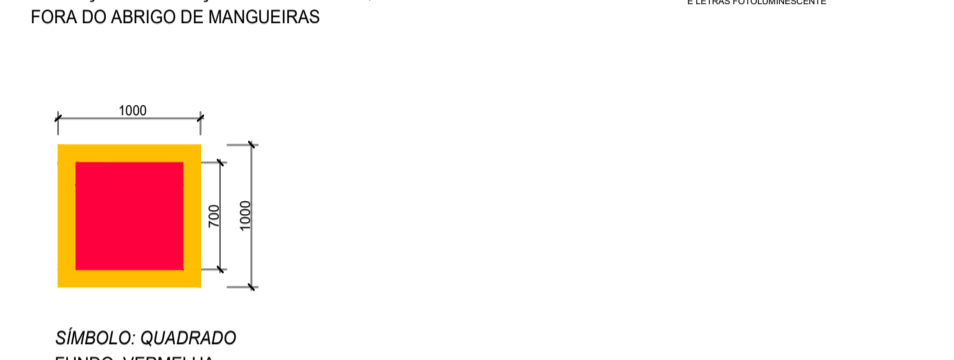



NOTAS GERAIS DE SINALIZAÇÃO CONFORME NBR 16820

- A sinalização deve ser feita em emergência para ser localizada imediatamente antes da saída, no máximo a 50m de qualquer ponto de partida.
- A sinalização deve ser feita em locais de saída, desde que não haja obstáculos, em locais que a distância de qualquer ponto de partida até a saída não seja superior a 100 metros.
- A sinalização de saída deve ser feita em locais de saída de emergência desde que não haja obstáculos, em locais que a distância de qualquer ponto de partida até a saída não seja superior a 100 metros.
- Todos os painéis devem ser feitos de material resistente ao fogo e ao vandalismo, com uma espessura mínima de 10mm.
- A sinalização deve ser feita em locais de saída de emergência desde que não haja obstáculos, em locais que a distância de qualquer ponto de partida até a saída não seja superior a 100 metros.
- A sinalização deve ser feita em locais de saída de emergência desde que não haja obstáculos, em locais que a distância de qualquer ponto de partida até a saída não seja superior a 100 metros.
- A sinalização deve ser feita em locais de saída de emergência desde que não haja obstáculos, em locais que a distância de qualquer ponto de partida até a saída não seja superior a 100 metros.
- A sinalização deve ser feita em locais de saída de emergência desde que não haja obstáculos, em locais que a distância de qualquer ponto de partida até a saída não seja superior a 100 metros.
- A sinalização deve ser feita em locais de saída de emergência desde que não haja obstáculos, em locais que a distância de qualquer ponto de partida até a saída não seja superior a 100 metros.
- A sinalização deve ser feita em locais de saída de emergência desde que não haja obstáculos, em locais que a distância de qualquer ponto de partida até a saída não seja superior a 100 metros.

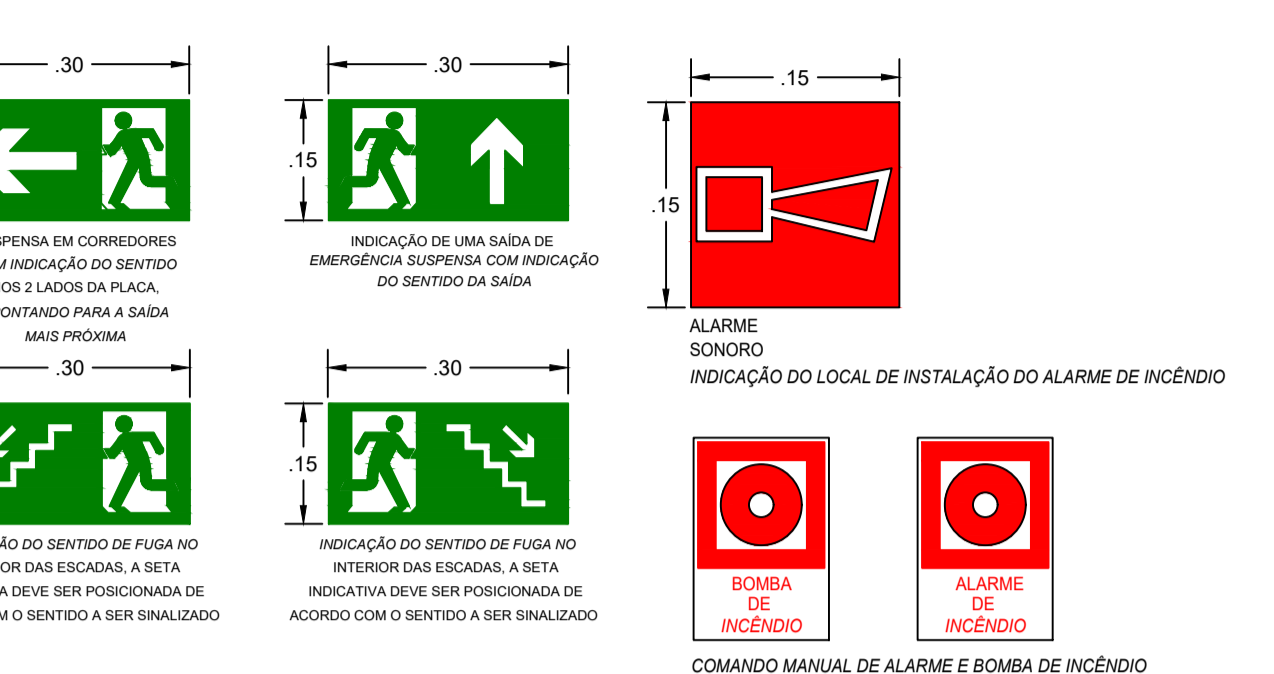

11 DETALHE GÊNÉRICO DE SUPORTES DE TUBULAÇÕES AÉREAS
 SEM ESCALA

DIÂMETRO NOMINAL	VÃO EM METROS (X)
25	3,00
30	3,30
40	3,50
50	4,00
63	4,00
75	4,00
100	4,00

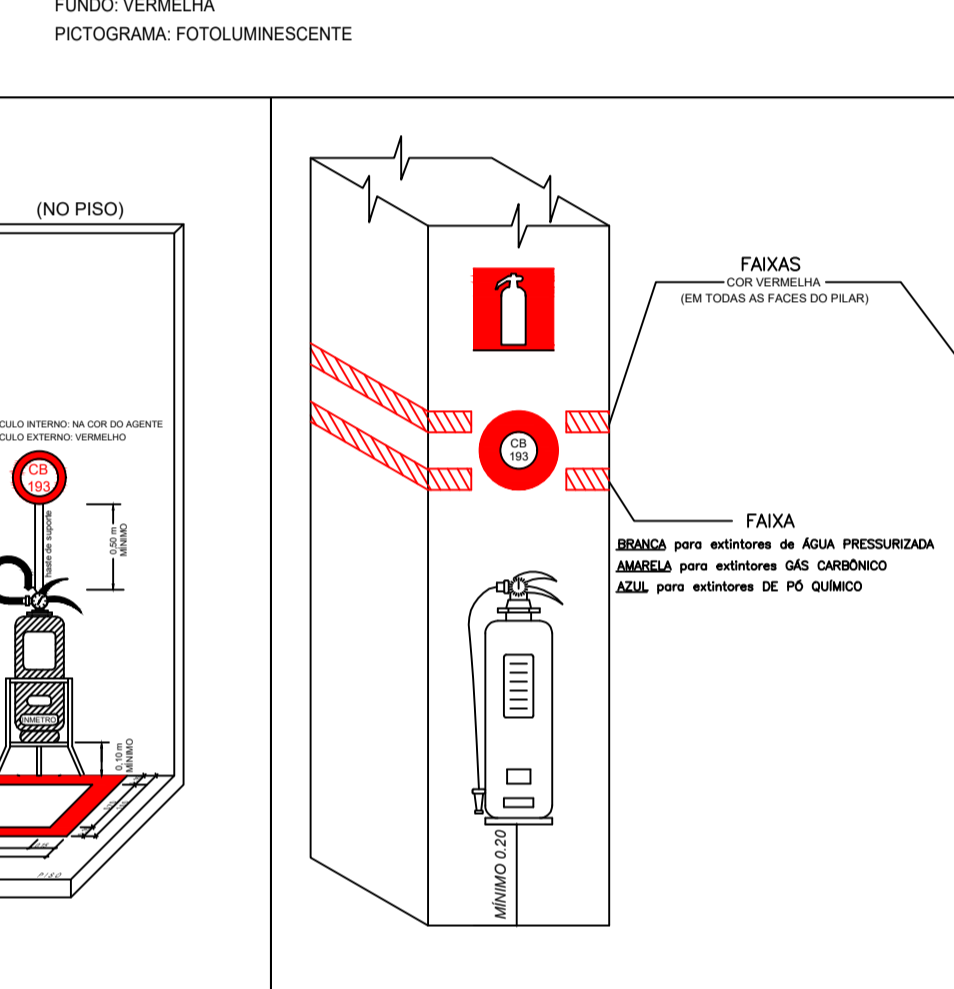

QUADRO DE SIMBOLOGIA

EXTINTORES	
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO - CAPACIDADE INDICADA EM PLANTA
	EXTINTOR PORTÁTIL TIPO K

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - DIMENSÕES EM PLANTA
	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM FRENTE - DIMENSÕES EM PLANTA
	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA LATERAL DIREITA - DIMENSÕES EM PLANTA
	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA LATERAL ESQUERDA - DIMENSÕES EM PLANTA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (500lm) PARA ACLARAMENTO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE DUAS HORAS, INSTALADO NO FORRO OU NO TETO - FLUXO LUMINOSO INDICADO EM PLANTA
	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (500lm) PARA ACLARAMENTO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE DUAS HORAS, INSTALADO NA PAREDE A 2,60M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO - FLUXO LUMINOSO INDICADO EM PLANTA

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO PROPOSTO	3144,827 m ²
SOLO NATURAL	927,558 m ² (29,49%)
ÁREA VERDE	759,217 m ²
CAIXA DE AREIA	168,341 m ²
ÁREAS CONSTRUÍDAS:	
BLOCO PRINCIPAL	670,60m ²
GUARITA	18,12m ²
CASA DE LIXO	10,48m ²
CASA DE BOMBAS 1	2,25m ²
CASA DE BOMBAS 2	5,94m ²
CASA DE GÁS	3,00 m ²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	710,40 m ² (22,59%)

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
00	VERSÃO INICIAL	JULHO/25			

Secretaria de Projetos Estratégicos

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DE PERNAMBUCO - SEPE
 ESCRITÓRIO DE PROJETOS

PROJETO PADRÃO
SEÇÃO DE BOMBEIROS MILITAR / GOIANA-PE

CONTRATANTE: Secretaria de Projetos Estratégicos - SEPE
 CNPJ: 21.825.676/0001-94

PROPRIETÁRIO: Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco - CBMPE.
 CNPJ: 00.358.773/0001-44

LOCALIZAÇÃO: Lote nº 01, Quadra 11, Loteamento NOVO HORIZONTE, às margens da PE-75, Km 02, Município: Goiana-PE, CEP: 559000-000.

ETAPA: Projeto Básico

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Irma Caetano de Holanda Lins
 CAU-PE: A462497

RESP. TÉCNICO: Jacilândio Adriano de O. Segundo
 CREA: 161609613-6 PB/PE

DISCIPLINA: PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

CONTEÚDO: DETALHES GERAIS

FRANCA: PCI 06/08 R00

ESCALA: INDICADA

DATA: JULHO / 2025

COORDENAÇÃO: GOVPE-SPP-GOI-L00-SEC_BOM-GER-PB-PCI-P000