PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
PROTOCOLO: 2520930297036
CPF/CNPJ: 02.960.040/0001-00
CÓD. AUTENTICIDADE: 97bb0242cb1f22b4

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
PROTOCOLO: 2520930297036
CPF/CNPJ: 02.960.040/0001-00
CÓD. AUTENTICIDADE: 97bb0242cb1f22b4

PLANTA DE DETALHES E ESPECIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E EXTINTORES

1 FACHADA FRONTAL
1 : 50

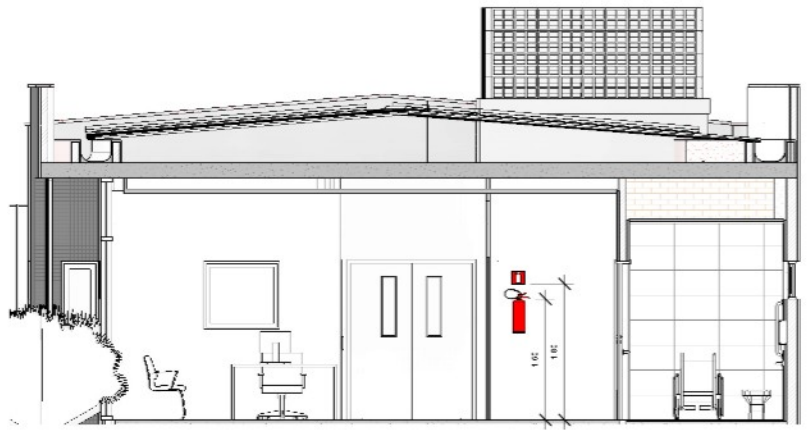

2 Corte 1
1 : 50

3 FACHADA LATERAL
1 : 50

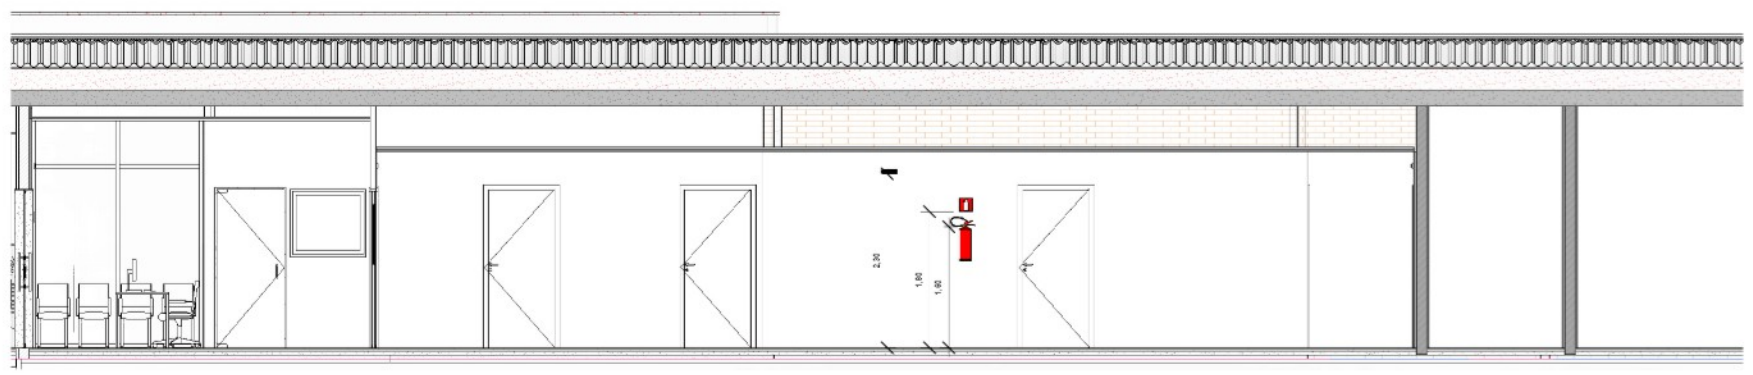

5 Corte 2
1 : 50

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - GERAL

QTDE	CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	DIMENSÕES	FORMA E COR	APLICAÇÃO
1	S2/D		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	316 x 158	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA. DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 2,0 H
2	S3		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	316 x 158	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO
1	S12	SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	316 x 158	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" ou Mensagem "SAÍDA" e pictograma e/ ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre >= 50mm	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
2	E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	179	Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE ALERTA

CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
S1		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ESPECIALMENTE PARA SER FIXADO EM COLUNAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: L= 1,5 H
S2				INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA. DIMENSÕES MÍNIMAS: L= 2,0 H
S3				INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO
S12	SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM "SAÍDA" OU MENSAGEM "SAÍDA" E PICTOGRAMA E/ OU SETA DIRECIONAL. FOTOLUMINESCENTE, COM ALTURA DE LETRA SEMPRE >= 50MM	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	SIGNIFICADO	APLICAÇÃO
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
E17		SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES)	SÍMBOLO: QUADRADO (1,00M X 1,00M) FUNDO: VERMELHA (070M x 0,70M) BORDA: AMARELA (LARGURA = 0,15M)	USADO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME, PARA EVITAR A SUA OBSTRUÇÃO

SÍMBOLOS - EXTINTOR DE INCÊNDIO

	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO COM CAPACIDADE INDICADA EM PLANTA.

SÍMBOLOS - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA 10W E/OU 100 LÚMENS INCANDESCENTES COM AUTONÔMIA MINÍMA PARA 01 HORA DE FUNCIONAMENTO

LUMINÁRIAS

QTDE	ITEM
4	Luminária de Emergência na parede
2	Luminária de Emergência no teto

EXTINTORES E COMPONENTES

QTDE	DESCRIÇÃO
2	Extintor Portátil - 4-A:40-B:C - 6Kg
2	Suporte Universal de Extintor

DETALHE 01
INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

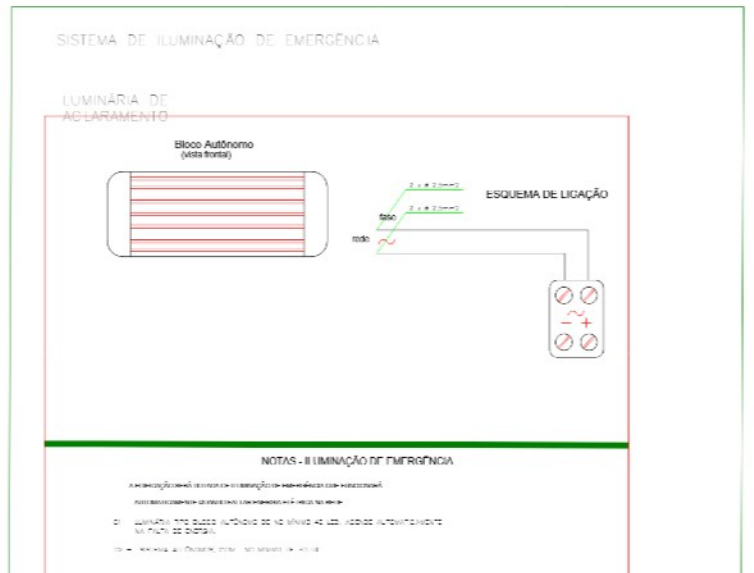

NOTAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA-COSCIP/ IT 18-2022 / NBR 10898-2013

- A INSTALAÇÃO DAS LUMINARIAS DEVE ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NO CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PARA O ESTADO DE PERNAMBUCO E NBR 10898.
- NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS QUE PROVOQUEM OFUSCAMENTO EM ESCADAS OU QUALQUER OUTRA AREA DA EDIFICAÇÃO
- AS LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA UTILIZADAS SERÃO NO MINIMO 30 LUX E NO MINIMO 2 PONTOS DE FULGA.
- ALTURA DE INSTALAÇÃO: QUANDO NA PAREDE SERÃO INSTALADAS À UMA ALTURA DE 2,20M DO PISO. PODENDO, TAMBEM SER INSTALADAS NO TETO.
- POTENCIA (WATT):MÍNIMO 10W (OU EQUIVALENTE) E 15W QUANDO COMBINADA COM A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA.
- TEMPO DE AUTONOMIA: NO MÍNIMO 01 HORA DE FUNCIONAMENTO, SEM QUE SEJA REDUZIDO O NÍVEL DE ILUMINAMENTO.
- SISTEMA ALIMENTADOR: AUTÔNOMO

DETALHE 02
INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

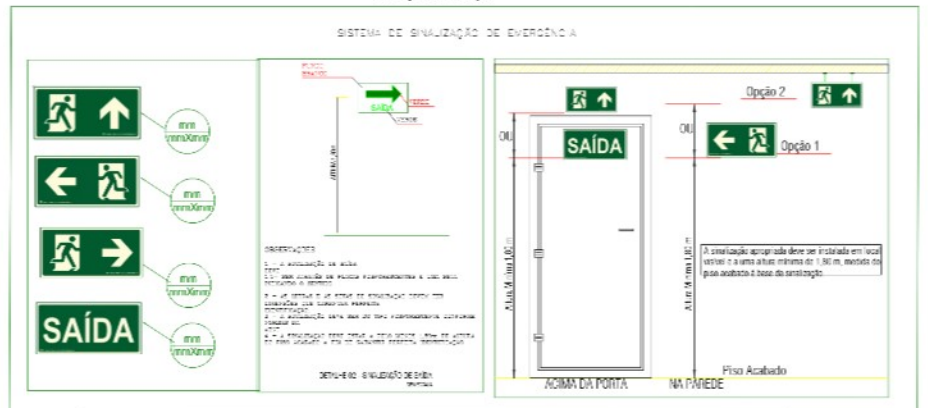

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

	Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência Dimensões mínimas: L = 2,0 H
			Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência Dimensões mínimas: L = 2,0 H
SAÍDA	Orientação do sentido da saída de emergência.	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)

NOTAS SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA-COSCIP/ IT 21-2022 / NBR 16820/2020

- AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES
-NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM).
- AS PLACAS DEVERÃO SER INSTALADAS NAS PAREDES DA ROTA DE FUGA DA EDIFICAÇÃO.
- AS PLACAS PODERÃO SER INSTALADAS TAMBÉM NO TETO DAS ROTAS DE FUGA DA EDIFICAÇÃO
- AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA

DETALHE 04
INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

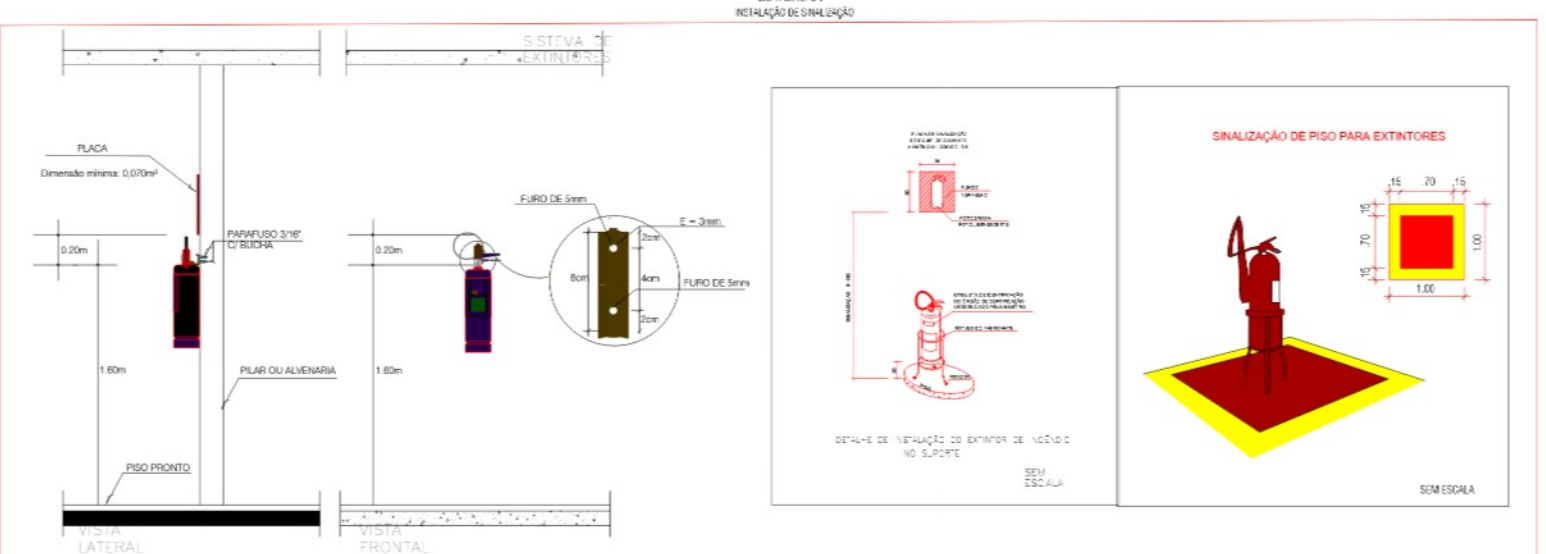

NOTAS DE EXTINTORES - COSCIP / IT 21-2022 / NBR 2013

1- O extintor deve ser instalado de maneira que:
a) haja menor probabilidade de o fogo bloquear seu acesso;
b) seja visível, para que todos os usuários fiquem familiarizados com a sua localização;
c) permaneça protegido contra intempéries e danos físicos em potencial;
d) não fique obstruído por pilhas de mercadorias, matérias-primas ou qualquer outro material;
e) esteja junto ao acesso dos riscos;
f) sua remoção não seja dificultada por suporte, base, abrigo, etc.;
g) não fique instalado em escadas

2 - TODOS OS EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO COSICP E DA NBR 12693 E INSTALADOS A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,60 m DE ALTURA DESDE O NIVEL DE PISO ATÉ O SURPORTE/ALÇA DE PAREDE E ALTURA MÍNIMA 0,20M DO PISO.

3 - SERÃO ADMITIDOS SETAS DE SINALIZAÇÃO, QUANDO SUA INSTALAÇÃO APRESENTE HARMONIA COM O AMBIENTE, DESDE QUE PERMITAM UMA IDENTIFICAÇÃO RÁPIDA DO AGENTE EXTINTOR CONTIDO NO APARELHO CORRESPONDENTE E APRESENTE A INDICAÇÃO DO FONE DO CBMPE.

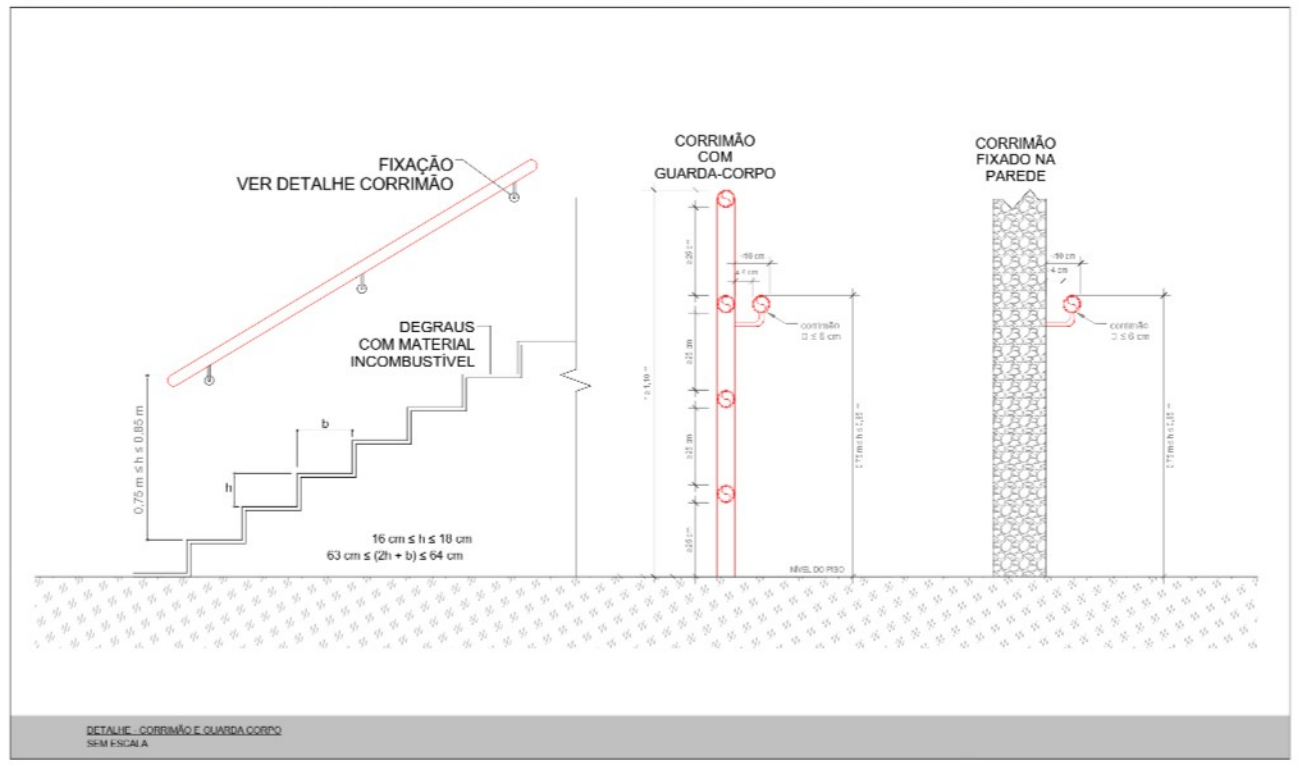

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	REVIF.	APROV.
00	VERSÃO INICIAL	AGO/25			

Secretaria de Turismo e Lazer — GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DE PERNAMBUCO - SEPE
ESCRITÓRIO DE PROJETOS

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO DELEGACIA DE POLICIA TIPO 1B EM AMARAJI-PE.

CONTRATANTE: **SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS (SEPE)** CNPJ: 21.825.676/0001-94
PROPRIETÁRIO: **SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL (SDS)** CNPJ: 02.960.040/0001-00
ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO, N° 411 CENTRO, AMARAJI-PE
ETAPA: PROJETO BÁSICO
SECRETARIA EXECUTIVA: IRMA CAETANO DE HOLANDA LINS CAU PE A46249-7
RESP. TÉCNICO: Documento assinado digitalmente gov.br MATHEUS PONTES ANDRADE AZEVEDO
RESP. TÉCNICO: MATHEUS PONTES ANDRADE AZEVEDO CREA-PE n° 1817261258
DISCIPLINA: PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
CONTEÚDO: PLANTA DE CORTES, FACHADAS E DETALHES
PRANCHA: PCI 02/02
ESCALA: INDICADA
DATA: AGOSTO/2025
CODIFICAÇÃO: GOVPE-SSP-AMA-L00-D1B_XX-B-PCI-P002-R0

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
PROTOCOLO: 2520930297036
CPF/CNPJ: 02.960.040/0001-00
CÓD. AUTENTICIDADE: 97bb0242cb1f22b4

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
PROTOCOLO: 2520930297036
CPF/CNPJ: 02.960.040/0001-00
CÓD. AUTENTICIDADE: 97bb0242cb1f22b4